



# 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-090132K
- 의뢰자  
○ 업 체 명 : 계림(주)  
○ 주 소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
- 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2025년 12월 31일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 위생도기 BC-219J
- 시험방법  
(1) KS L 1551:2024

| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                       | 작성자<br>명 | 석현수 | 석현수 | 기술책임자<br>성명 | 허성일 | 허성일 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서<br>전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. |          |     |     |             |     |     |

2025년 12월 31일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

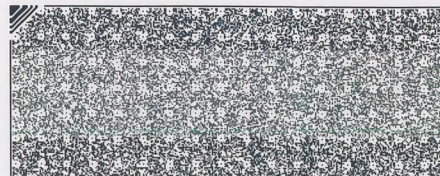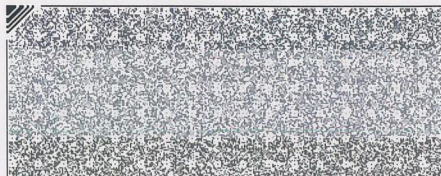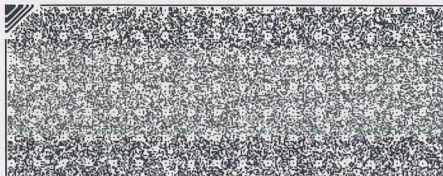

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090132K

## 7. 시험결과

1) 위생도기 BC-219J

| 시험항목         | 단위 | 시험방법 | 시험결과      | 비고 | 시험장소 |
|--------------|----|------|-----------|----|------|
| 겉모양          | -  | (1)  | 이상없음      | -  | A    |
| 품질-잉크침투도     | mm | (1)  | 0.1       |    | B    |
| 품질-내급랭성      | -  | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 품질-내균열성      | -  | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-배출성능      | -  | (1)  | 이상없음      |    | A    |
| 성능-세척성능      | -  | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-수봉성능-누수시험 | -  | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 성능-수봉성능-누기시험 | -  | (1)  | 이상없음      |    |      |
| 치수-A         | mm | (1)  | 425       |    |      |
| 치수-B         | mm | (1)  | 255       |    |      |
| 치수-C         | mm | (1)  | 17        |    |      |
| 치수-D         | mm | (1)  | 286       |    |      |
| 치수-E         | mm | (1)  | 19        |    |      |
| 치수-F         | mm | (1)  | 237       |    |      |
| 치수-G         | mm | (1)  | 147       |    |      |
| 치수-H         | mm | (1)  | 94        |    |      |
| 치수-I         | mm | (1)  | 15        |    |      |
| 치수-J         | mm | (1)  | 52        |    |      |
| 치수-K         | mm | (1)  | 156 × 195 |    |      |

※ 시료구분 : 절수형 전자식 비데일체형 변기


※ 사용수량 : 물량 3.92 L 사용시의 결과임

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

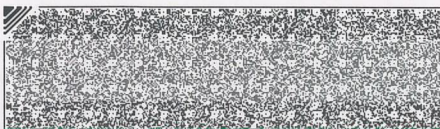


# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090132K

절수형 전자식 비데일체형 변기


BC-219J

단위: mm

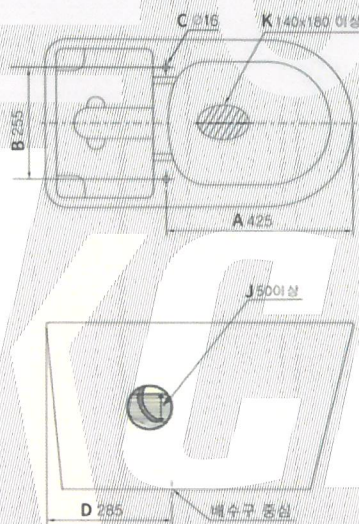

비고 : 전용시트를 사용하는 변기의 경우 시트조립 관련 치수는 별도로 규정하지 않는다.

서양식 변기 바닥 플랜지 붙이는 부분

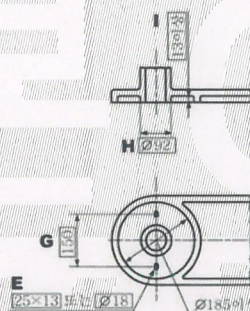

— 끝 —

