



# 시험성적서

- 1. 성적서 번호 : CT25-090257K
- 2. 의뢰자
  - 업체명 : 계림(주)
  - 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
- 3. 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2025년 12월 30일
- 4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 5. 시료명 : 위생도기 L-401(L1010)
- 6. 시험방법
  - (1) KS L 1551:2024



확인	작성자명	석현수	석현수	기술책임자명	허성일	허성일
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 12월 30일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

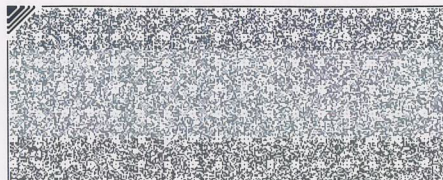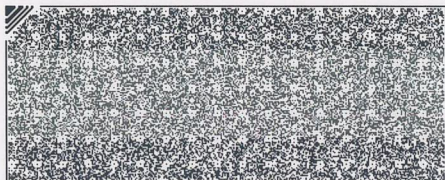

# 시험성적서

성적서번호 : CT25-090257K

## 7. 시험결과

1) 위생도기 L-401(L1010)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	-	A
품질-잉크침투도	mm	(1)	0.1		B
품질-내급랭성	-	(1)	이상없음		
품질-내균열성	-	(1)	이상없음		A
치수-A	mm	(1)	497		
치수-B	mm	(1)	449		
치수-C	mm	(1)	36		
치수-D	mm	(1)	62		
치수-E	mm	(1)	23		
치수-F	mm	(1)	219		
치수-G	mm	(1)	41		
치수-H	mm	(1)	65		
치수-I	mm	(1)	45		

※ 시료구분 : 신체 장애자용 평면 붙임 세면기



※ 실용량 : 4.6 L (세면기 설치 후 배수 구멍 등을 막고 최대 담을 수 있는 물량 측정)

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36



# 시험성적서


성적서번호 : CT25-090257K

# COPY 복사본

신체 장애자용 평면 붙임 세면기

L-401(L1010)

단위: mm

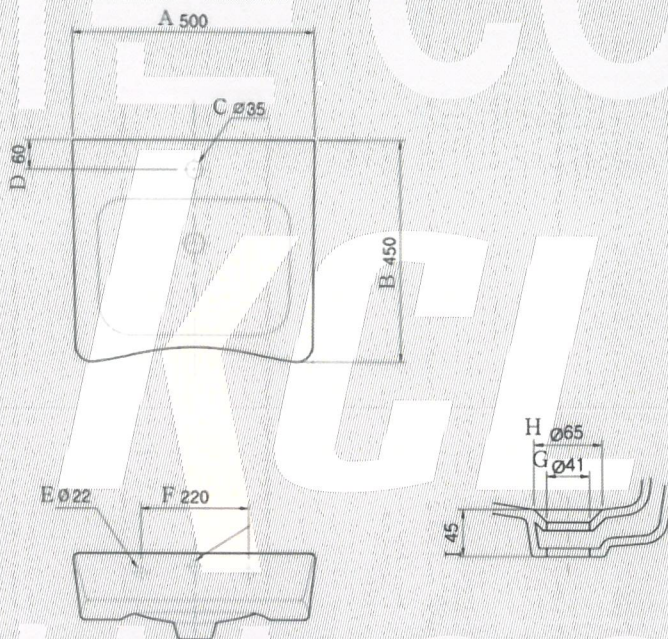

- 비 고
1. 치수 A, B는 수평 투영도 최대치수를 말한다.
  2. 벽형거 또는 앵커볼트로 지지하는 것에는 브라킷 고정용 구멍이 없어도 좋다.
  3. 수도꼭지 설치면은 오버홀 보다 낮아서는 안된다.
  4. 수도꼭지 구멍은 1개만 있어도 좋다.
  5. 세면기의 앞 테두리는 오목하게 들어가게 해야 한다.

# COPY 복사본

# COPY 복사본

— 끝 —

