



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-090051K
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 계림(주)
○ 주 소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
- 시험기간 : 2025년 10월 28일 ~ 2025년 12월 31일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 위생도기 C-404FA(C1210CR2)
- 시험방법
(1) KS L 1551:2024

확인	작성자명	석현수	석현수	기술책임자명	허성일	허성일
----	------	-----	-----	--------	-----	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2025년 12월 31일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7367

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

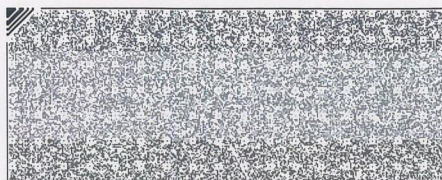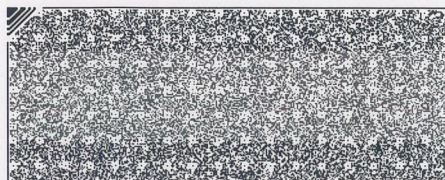

시험성적서

성적서번호 : CT25-090051K

7. 시험결과

1) 위생도기 C-404FA(C1210CR2)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음		A
품질-잉크침투도	mm	(1)	0.1		B
품질-내급랭성	-	(1)	이상없음		
품질-내균열성	-	(1)	이상없음		
성능-배출성능	-	(1)	이상없음		
성능-세척성능(대변형)	-	(1)	이상없음		A
성능-세척성능(소변형)	-	(1)	이상없음		
성능-수봉성능-누수시험	-	(1)	이상없음		
성능-수봉성능-누기시험	-	(1)	이상없음		
치수-A	mm	(1)	472		
치수-B	mm	(1)	141		
치수-C	mm	(1)	16		
치수-D	mm	(1)	53		
치수-E	mm	(1)	283		
치수-F	mm	(1)	18		
치수-G	mm	(1)	150		
치수-H	mm	(1)	217		
치수-I	mm	(1)	96		
치수-J	mm	(1)	19		
치수-K	mm	(1)	198 × 250		

※ 시료구분 : 절수형 서양식 탱크 밀결형 사이펀 변기(대소변 구분형)



※ 사용수량 : 물량 대변형 6.25 L, 소변형 4.10 L 사용시의 결과임

※ 별첨 : 도면 1부

※ 시험장소

A : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

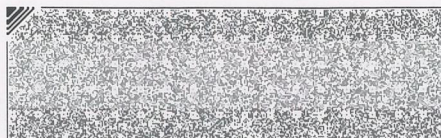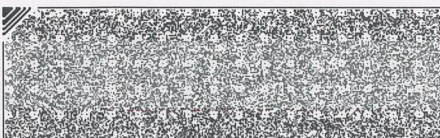


시험성적서

성적서번호 : CT25-090051K


절수형 서양식 탱크 밀결형 사이펀 변기(대소변 구분형)

C-404FA(C1210CR2)

단위: mm

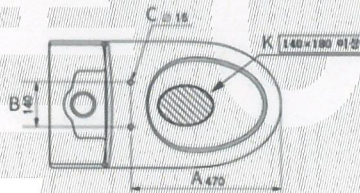

서양식 변기 바닥 플랜지 붙이는 부분

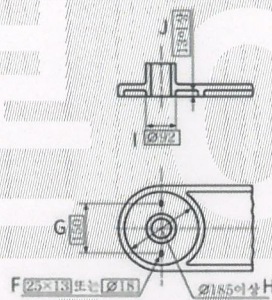

----- 끝 -----

